




Двери типовой серии 5.904-4 400x900 и 500x1250 герметические применяются для установки в вентиляционных камерах, центральных кондиционерах и каналах...

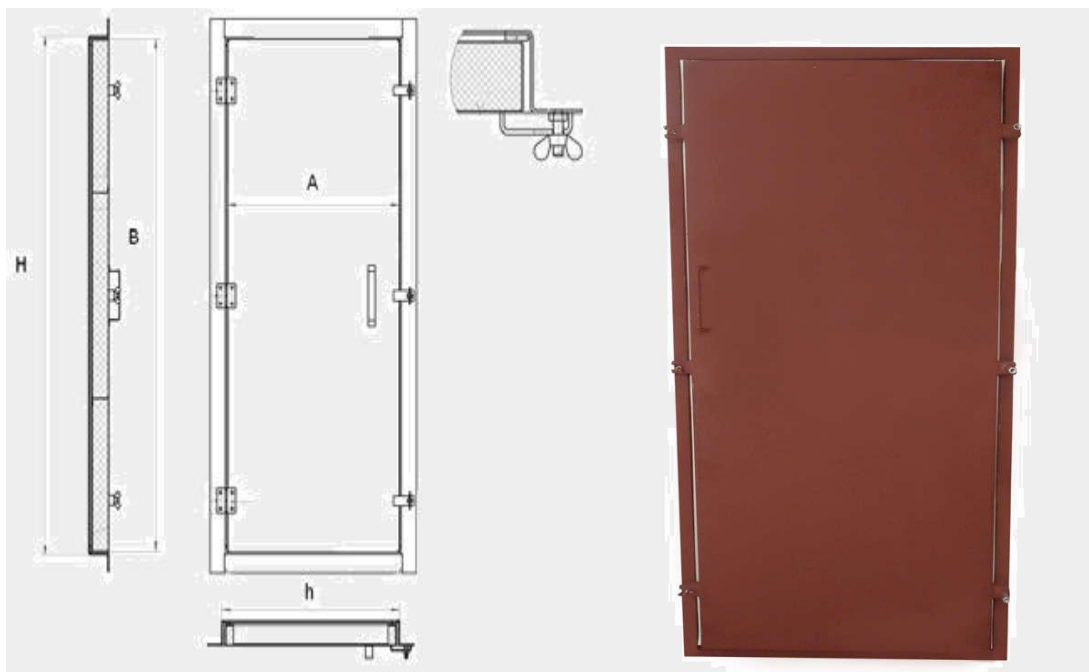

Гермодвери серии 5.904-4 изготавливают в 2-х вариантах: не утепленные и утепленные. Утепленные двери в отличие от неутепленных имеют теплоизоляцию из минеральной ваты.

Гермодвери 400x900 утепленные и не утепленные устанавливаются в вентиляционных камерах и центральных секционных кондиционерах.

Гермодвери 500x1250 утепленные и не утепленные устанавливают в вентиляционных камерах и кондиционерах, выполненных в строительных коммуникациях.

Крепление Гермодвери серии 5.904-4 к стенам осуществляется приваркой рамы двери к металлической окантовке проема или закладным деталям.

Гермодвери серии 5.904-4 изготавливаются в климатических исполнениях У и УХЛ категории размещения 3 и 4 для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом по ГОСТ 15150-69.

Гермодвери серии 5.904-4 изготавливаются из черной стали.
Покрытие: Грунтовка ГФ-021 или порошковое полиэфирное (на усмотрение заказчика)

Размеры и цена Гермодвери серии 5.904-4:

размеры двери, мм.		Размеры проема, мм.		Металл	Исполнение	Цвет покраски	Цена с НДС
А	В	h	H				
400	900	420	920	ст. г/к 3,0	не утепленная	Грунт красно-коричневый	3 045
						Порошковая краска RAL-7031	3 509
					утепленная	Грунт красно-коричневый	4 360
						Порошковая краска RAL-7031	4 873
500	1250	520	1270	ст. г/к 3,0	не утепленная	Грунт красно-коричневый	4 228
						Порошковая краска RAL-7031	5 040
					утепленная	Грунт красно-коричневый	6 072
						Порошковая краска RAL-7031	7 162

Обязательно проконсультируйтесь при заказе